h2o facilities sa Traitement d'eau	**TRAITEMENT D'EAU - Adoucisseurs Triplex** **ROLEX SA - Site des " Acacias "** Schéma de principe	
	Référence : ROLEX SA - ACACIAS	Date : 14.01.2026
Avenue des Grandes Communes 8 CH 1213 Geneva, Switzerland	Tél : +41 22 879 95 00	info@h2o-f.ch www.h2o-f.ch

Nomenclature :

Capacité : 333,3 m³/AD

- Eau brute 18°f
- Eau 0°f
- Eau Industrielle 12°f
- Eau Industrielle 4°f
- Saumure

Temps détassage :	10	min	(16 m³/h)
Temps aspiration saumure :	33	min	(1,8 m³/h)
Temps rinçage lent :	55	min	(1,8 m³/h)
Temps rinçage rapide :	15	min	(16 m³/h)

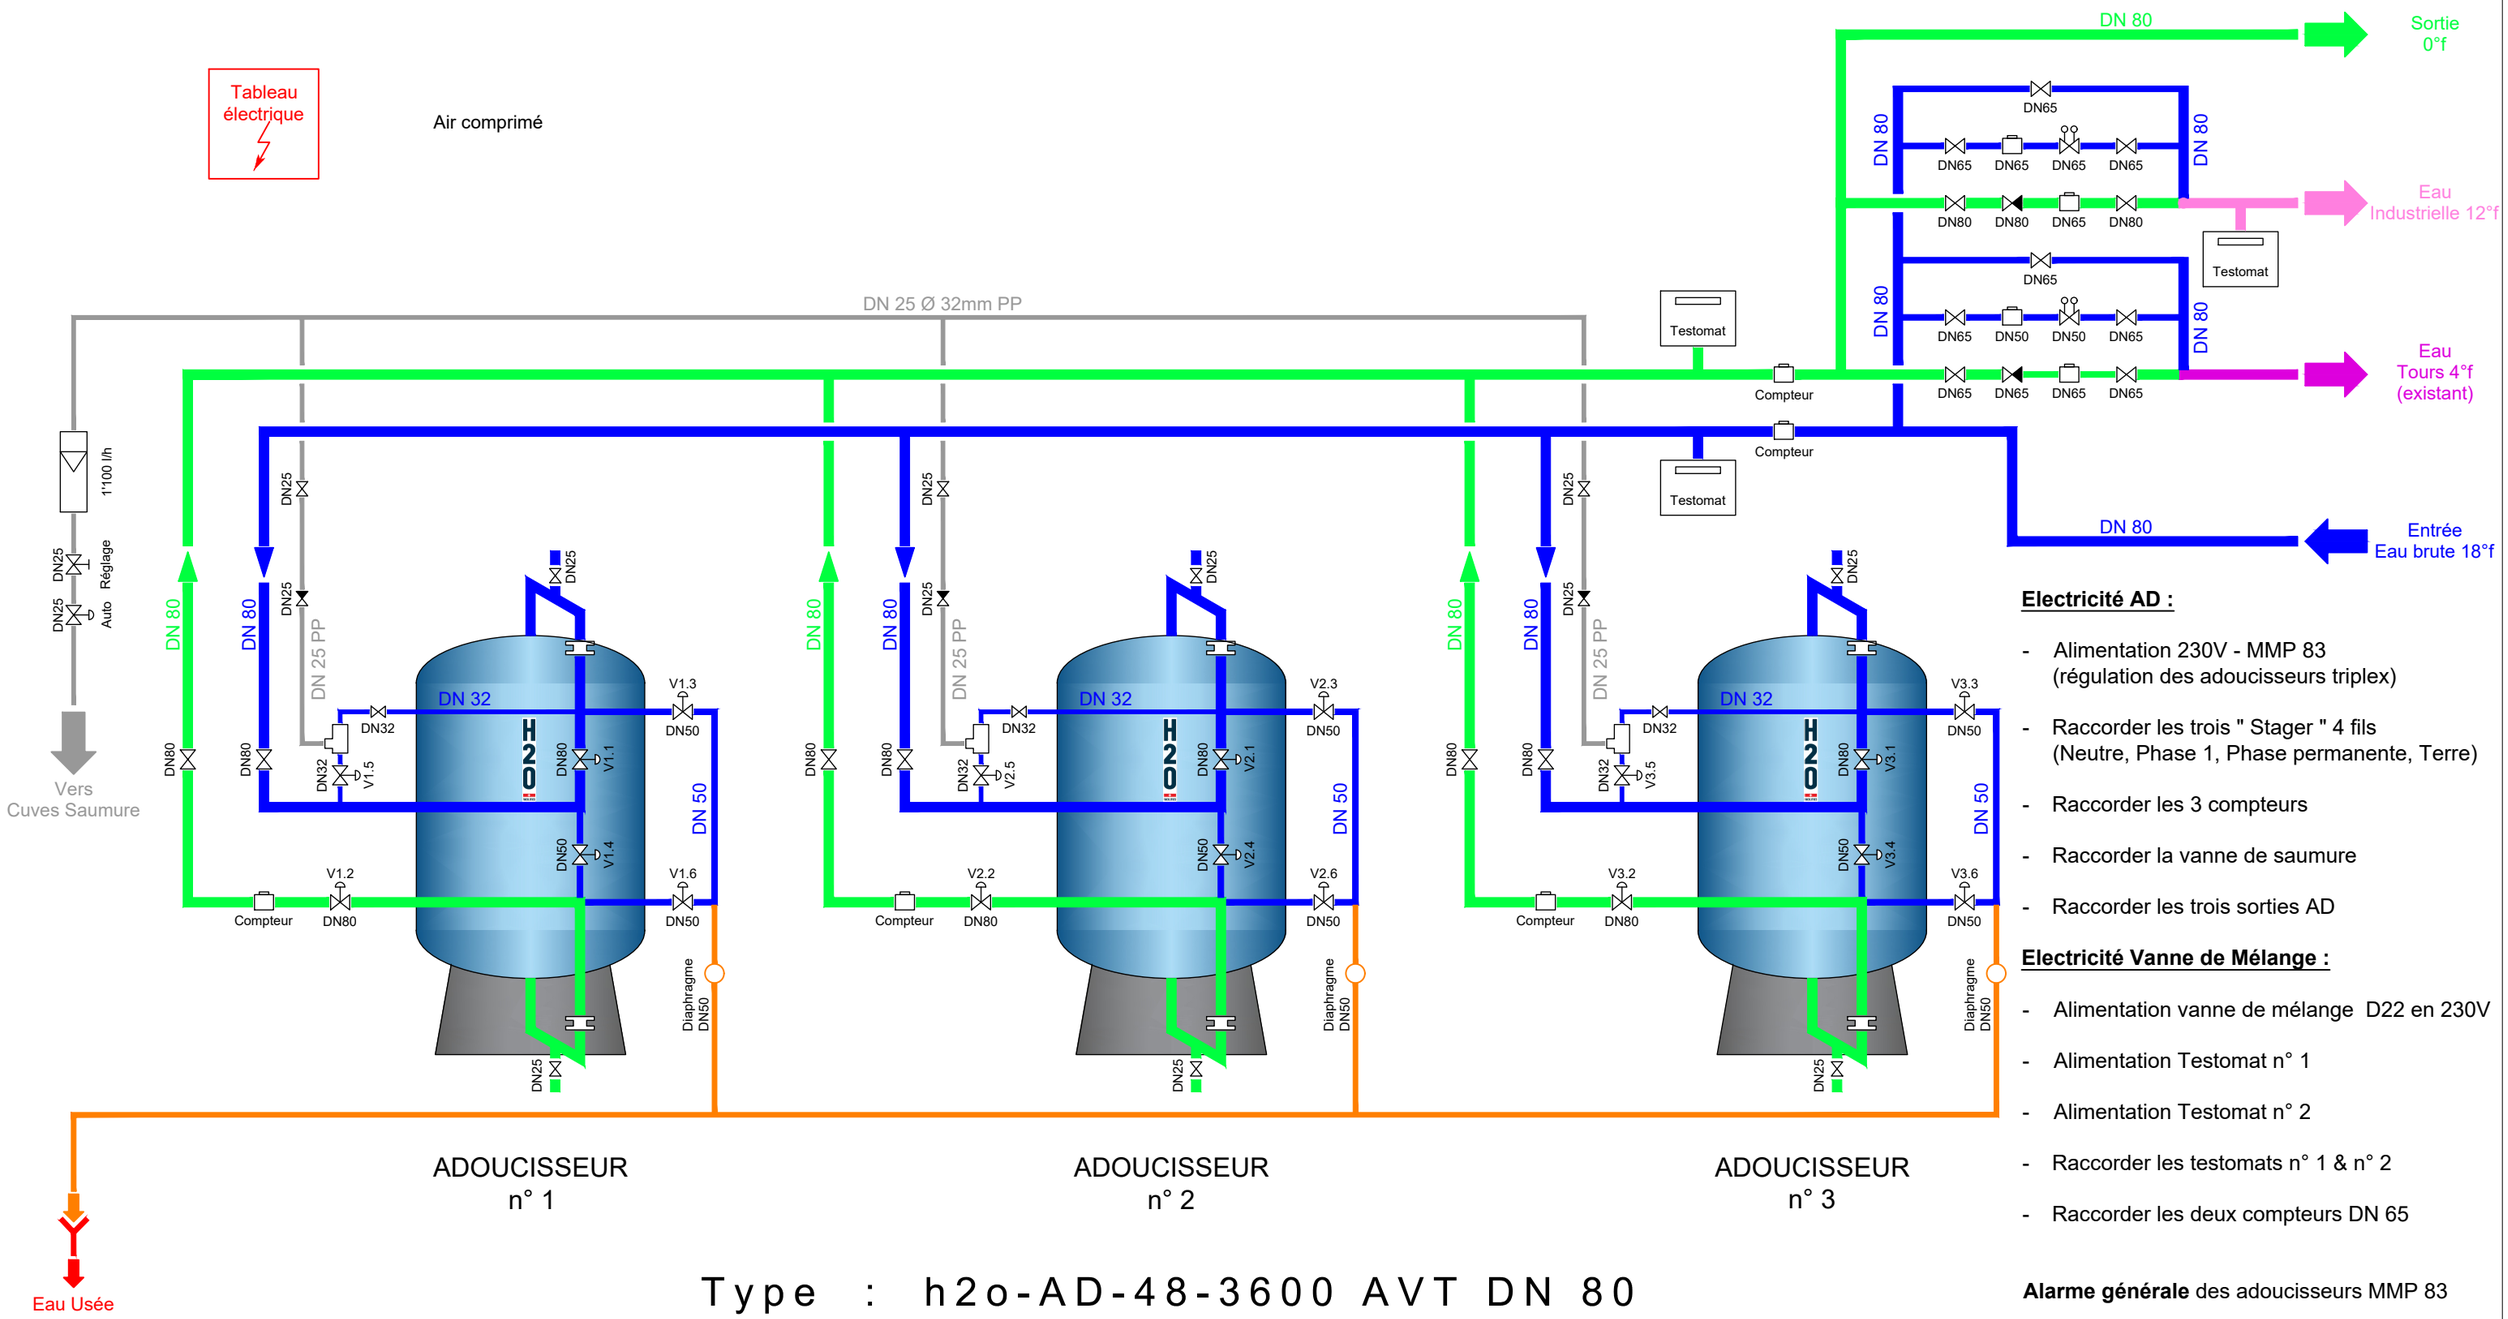

Electricité AD :

- Alimentation 230V - MMP 83 (régulation des adoucisseurs triplex)
- Raccorder les trois " Stager " 4 fils (Neutre, Phase 1, Phase permanente, Terre)
- Raccorder les 3 compteurs
- Raccorder la vanne de saumure
- Raccorder les trois sorties AD

Electricité Vanne de Mélange :

- Alimentation vanne de mélange D22 en 230V
- Alimentation Testomat n° 1
- Alimentation Testomat n° 2
- Raccorder les testomats n° 1 & n° 2
- Raccorder les deux compteurs DN 65

Type : h2o-AD-48-3600 AVT DN 80

Alarme générale des adoucisseurs MMP 83

Alarme Testomat

D22 / RJ45